Komterm®

Příloha č.6 vyhlášky 540/2005 Sb.

SOUHRNNÁ ZPRÁVA O DOSAŽENÉ ÚROVNI KVALITY DISTRIBUCE ELEKTŘINY A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

Držitel licence: do 22.10.2025 KOMTERM Morava, s.r.o., Traťová 653/3, 619 00 Brno - Bohunice (provozovna - Areál Tatry 1446/3, 742 21 Kopřivnice)
od 23.10.2025 KOMTERM services, s.r.o., Bělehradská 55/15, 140 00 Praha 4 (provozovna – Areál Tatry 1446/3, 742 21 Kopřivnice)

Rok: 2025

Napěťová hladina	NN	VN	VVN
Počet zákazníků [-]	1	3	0
Celkové množství distribuované elektřiny [MWh]	36,2	2987,7	0
Délka kabelových vedení [km]	1	0,8	0
Délka venkovních vedení [km]	0	0	0

I. Plnění standardů distribuce elektřiny v roce

§	Standard	Počet případů			Počet vyplacených náhrad	Výše vyplacených náhrad	Teoretická výše náhrad*
		Celkem	Standard nedodržen				
		[-]	[-]	[%]	[-]	[Kč]	[Kč]
5	ukončení přerušení přenosu nebo distribuce elektřiny	0	0	0	0	0	
6	dodržení plánovaného omezení nebo přerušení distribuce elektřiny	8	0	0	0	0	
7	výměny poškozené pojistky	0	0	0	0	0	
9	lhůty pro vyřízení reklamace na kvalitu napětí	0	0	0	0	0	0
10	lhůty pro odstranění příčin snížené kvality napětí	0	0	0	0	0	0
11	zaslání stanoviska k žádosti o připojení zařízení žadatele k přenosové nebo distribuční soustavě	0	0	0	0	0	0
12	umožnění přenosu nebo distribuce elektřiny	0	0	0	0	0	0
13	ukončení přerušení distribuce elektřiny z důvodu prodlení zákazníka nebo dodavatele sdružené služby s úhradou plateb za poskytnutou distribuci elektřiny	0	0	0	0	0	0
14	ukončení přerušení distribuce elektřiny na žádost dodavatele nebo dodavatele sdružené služby	0	0	0	0	0	0
15	výměny měřícího zařízení a vyrovnání plateb	0	0	0	0	0	0
16	předávání údajů o měření	48	0	0	0	0	0
17	lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování distribuce elektřiny	0	0	0	0	0	0
18	dodržení termínu schůzky se zákazníkem	0	0	0	0	0	0

* Teoretická výše náhrad - výše náhrad v případě, že by o náhradu požádali všichni zákazníci, kteří měli na poskytnutí náhrad právo.

2. Dosažené hodnoty ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny v roce

Zahrnutá přerušení distribuce elektřiny	Průměrný počet přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napěťové hladině			Průměrná souhrnná doba trvání přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napěťové hladině			Průměrná doba trvání jednoho přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napěťové hladině		
	nn	vn	vvn	nn	vn	vvn	nn	vn	vvn
	$SAIFI_{nn}$	$SAIFI_{vn}$	$SAIFI_{vvn}$	$SAIDI_{nn}$	$SAIDI_{vn}$	$SIADI_{vvn}$	$CAIDI_{nn}$	$CAIDI_{vn}$	$CAIDI_{vvn}$
	[1/rok]			[min/rok]			[min]		
neplánovaná	0	0	0						
z toho poruchová za obvyklých povětrnostních podmínek	0	0	0						
z toho poruchová způsobená jednáním třetí osoby	0	0	0	0	0	0	0	0	0
u toho ostatní neplánovaná	0	0	0	0	0	0	0	0	0
plánovaná	2	0,67	0	600	1800	0			
celkem - hladinové ukazatele			0						
celkem - systémové ukazatele		0							

3. Dosažené hodnoty ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny (SAIFI, SAIDI) pro zákazníky napájené z hladiny nízkého napětí v posledních 3 letech (graficky):

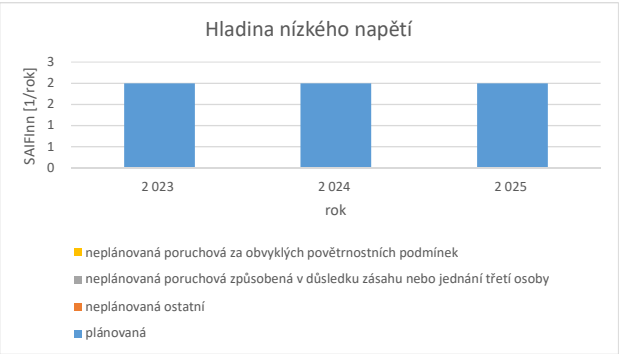

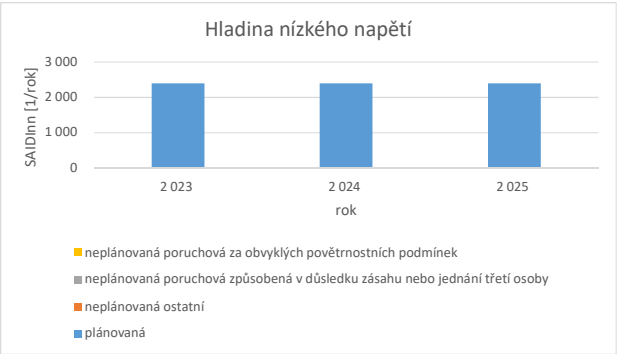

4. Komentář provozovatele distribuční soustavy k hodnocenému období a k dosaženým hodnotám ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny:

Celkové počty případů dle jednotlivých standardů distribuce a počty jejich neplnění za rok 2025 jsou shodné s rokem 2024.
Naše společnost se maximálně snaží o urychlené odstraňování poruch z důvodu rychlého obnovení dodávek elektřiny zákazníkům.